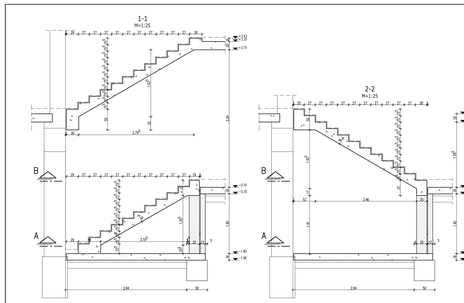

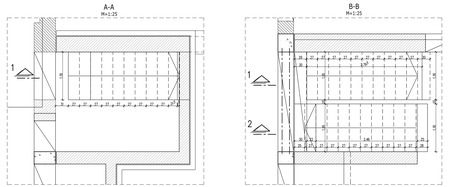

JELMAGYARÁZAT:

vasbeton szerkezet

téglafal

meglévő téglafal

MEGJEGYZÉS:

- ±0.00=120.23mBF.
- Anyagminőségek:
  - beton: C25/30 XC1-24-F2
  - betonacél: B500
  - falazat:
    - külső falak: Porotherm Profi VG 44
    - lábazat: Porotherm Profi 38 N+F
    - belső falak: Porotherm Profi 30 N+F
  - vakolat: Porotherm vakolórendszer

Az építész és a szerkezeti terveket a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell!
Méreteket a helyszínen ellenőrizni!
Elemeket csak a helyszíni méretellenőrzés után szabad legyártani!
A munkavédelmi előírásokat figyelembe kell venni, függőleges helyzetű egyenes vasakat balesetvédelmi szempontból biztosítani kell!
Csatlakozó épületeket és épületrészeket figyelembe kell venni!
Gépészeti és villamossági csővezetékeket és ürvezetéseket a szakági terveknek megfelelően a zsalozatba el kell helyezni!
Szennyvízvezetékek, csőátbocsátások, villámvédelem, lifttakna szerelőrényeinek kialakítását a szakági terveknek megfelelően kell kivitelezni!
Minden munkalokacit tervezett burástól fertőmentesítő felhasználásával kell kialakítani.
A zsaluzási tervek csak a szakági tervezők jóváhagyása után érvényesek!
A kivitelezőnek kötelessége a helyi adottságokról történő összes eltérést, valamint más szakirányú tervezők bevonását ismertetni.
A munkaterhelésnek kialakítása ezen tervnek nem tárgya!

Index:	Dátum:	Módosítás:	Utólszám:

TILAI és Társa Kft.
Ottomány, Kossuth J. u. 28.
TEL.: 36/06-524-852, 524-853
tilai@freemail.hu

Megrendelő: CZITA Építészíroda Kft.
H-8624 Gyék, Dózsa u. 40. Telfax: 36/513-710

Épületrész: Mosóremegyantrvári Condzorháza és tőtkek Otthona Karnatartókat diakrétítása és bővítése
szám: Mosóremegyantrvári Szántó u. 8a. Hrsz. 2/58

Rajz: Lépcső zsaluzása

Felelős tervező:	Tervezővezető:	Szerkesztő:	Tervfajta:
Tilai János T-1 194/198	-	Tilai	KIVITELI

Dátum:	Lépték:	Rajzméretek:	Rajzszám:	Index:
2012.07.30	1:50	0.75m²	S-8	-